

お客様各位

株式会社日之出電機製作所 営業部

TEL:03-3860-8661 FAX:03-3860-8660

350GHK/660GHK シリーズ部品設計変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の段大慶に存じます。平素は格別なご高配にあずかり厚くお礼申し上げます。さて、弊社ヒューズ使用部品の設計が一部変更になりますのでお知らせいたします。今後とも変らぬご愛顧、お引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －


1. 対象製品

660GHK シリーズ/350GHK シリーズ (750GHK シリーズは対象外です)

2. 変更内容

従来はヒューズ円筒の両端面に砂入れ用の穴が開いておりました。その為、砂入れ前に、片側の穴を栓で塞ぎ、砂入れ後に、他方の穴を栓で塞いでおりました。今回の変更では、片側の端子に砂入れ穴の無い端子を採用し、砂入れ前の砂止め栓圧入を無くしました。

3. 変更箇所写真

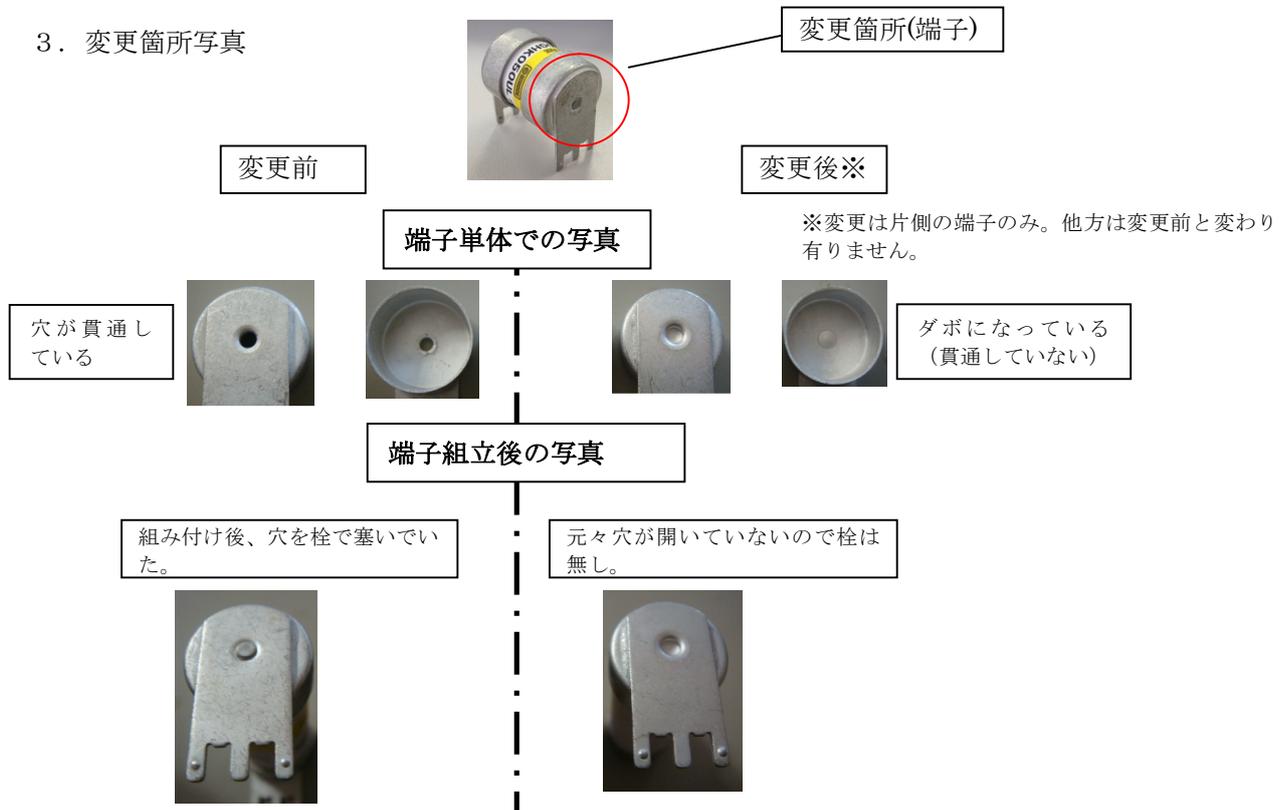

4. 変更理由

受注量増大に対し、製品の安定供給を確保する為。

5. 変更による影響

特性 : 影響なし

外形図 : 変更無し

材質 : 変更無し

各お客様に提出しております、納入仕様書・信頼性データ・物質調査データには影響ありません。尚、本件に関するお問い合わせは担当営業までお願いいたします。

以上

T13-08